



VERROTEC

Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nr.: VT 14-028.1P

Antragsteller: Glashandel Pritz GmbH
Ehreshoven 10
51766 Engelskirchen

Ausstellungsdatum: 01.10.2018

Geltungsdauer bis: 30.09.2023


Gegenstand: An der Unterkante eingespannte Brüstungsverglasung nach DIN 18008-4, deren Tragfähigkeit unter stoßartigen Einwirkungen experimentell nachgewiesen werden soll

entsprechend

lfd. Nr. 2.12

Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe 2015/2 i. V. m. Änderung der BRL A und B Ausgabe 2016/1

Ergänzung: Dieses Prüfzeugnis ersetzt und ergänzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis VT 14-028P vom 24.11.2014.

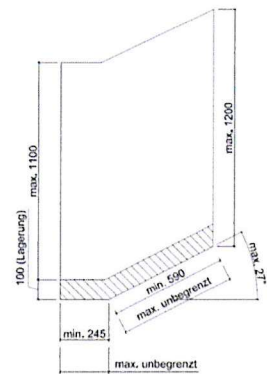

Mainz, den

01. Oktober 2018


Dr.-Ing. Mascha Baitinger
(Leiterin der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle)



Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 25 Seiten (inkl. Anhang).

